



PREFECTURE DE LA CHARENTE-MARITIME

Préfecture

Secrétariat général

Direction de la coordination et de  
l'appui Territorial

Bureau de l'environnement

Arrêté complémentaire modifiant les prescriptions de l'arrêté  
n°09-1832 autorisant le fonctionnement de la TONNELLERIE  
RADOUX à JONZAC

**LE PREFET du département de la Charente-Maritime**

Officier de l'Ordre National du Mérite

Chevalier de la Légion d'Honneur

- VU le Code de l'Environnement, en particulier ses articles L.512-7 à L.512-7-7, R.512-46-1 à R.512-46-30 ;
- VU l'arrêté préfectoral n°09-1832 en date du 11 mai 2009 actualisant des prescriptions associées au fonctionnement de la TONNELLERIE RADOUX à Jonzac ;
- VU les décrets n°2014-996 du 2 **septembre** 2014 et n°2017-1579 2017-1595 du 21 avril 2017 ;
- VU le décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible ;
- VU l'arrêté du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances ;
- VU l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la **protection** de l'environnement ;
- VU l'arrêté du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets ;
- VU l'arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau dans les ICPE et aux **normes de référence** ;
- VU l'arrêté du 17 juillet 2009 relatif aux mesures de prévention ou de limitation des introductions de polluants dans les eaux **souterraines** ;
- VU l'arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques **accidentels** au sein des installations classées pour la **protection** de l'environnement soumises à autorisation ;

## CHAPITRE 1.2 NATURE ET LOCALISATION DES INSTALLATIONS

### ARTICLE 1.2.1 EXPLOITANT, DURÉE, PÉREMPTION

Les installations de la TONNELLERIE RADOUX dont le siège social est situé à Jonzac, faisant l'objet de la demande susvisée du 19 janvier 2019 complétée le 28 mai 2019 sont enregistrées.

Ces installations sont localisées sur le territoire de la commune de Jonzac à l'adresse 10 avenue Faidherbe. Elles sont détaillées au tableau de l'article 1.2 du présent arrêté.

L'arrêté d'enregistrement cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, l'installation n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou lorsque l'exploitation a été interrompue plus de trois années consécutives (article R.512-74 du code de l'environnement).

### ARTICLE 1.2.2 LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNÉES PAR UNE RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES

Rubrique	Régime	Libellé de la rubrique (Nature activité)	Éléments caractéristiques /Volume
2410-1	E	Ateliers où l'on travaille le bois ou matériaux combustibles analogues à l'exclusion des installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3610. La puissance maximum de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant : 1. Supérieure à 250 kW	372 kW
1532-3	D	Bois ou matériaux combustibles analogues y compris les produits finis conditionnés et les produits ou déchets répondant à la définition de la biomasse et visés par la rubrique 2910-A, ne relevant pas de la rubrique 1531 (stockage de), à l'exception des établissements recevant du public. Le volume susceptible d'être stocké étant : 3. Supérieure à 1 000 m <sup>3</sup> mais inférieure ou égale à 20 000 m <sup>3</sup>	Maximum 10 000 m <sup>3</sup>  voir surfaces maximum de stockage sur le parc à merrains et dans la zone de stabilisation à l'art. 1.4.2  <i>Répartition indicative :</i> <i>Palettes : 340 m<sup>3</sup></i> <i>Bois de chauffe : 120 m<sup>3</sup></i> <i>Merrain parc : 4 515 m<sup>3</sup> (max : 6 395 m<sup>3</sup>)</i> <i>Merrain stabilisation : 2 100 m<sup>3</sup></i> <i>Plots : 110 m<sup>3</sup></i> <i>DJ fûts : 700 m<sup>3</sup></i> <i>DJ cuves : 20 m<sup>3</sup></i> <i>Bois de réparation, finition : 15 m<sup>3</sup></i> <i>Cellule : 80 m<sup>3</sup></i> <i>fûts : 100 m<sup>3</sup></i> <i>cuves : 20 m<sup>3</sup></i>

Régime : E (enregistrement), D (déclaration)

### ARTICLE 1.2.3 LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNÉES PAR UNE RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE LOI SUR L'EAU (IOTA)

Rubrique	Libellé de la rubrique (activité)	Volume	Régime
2.1.5.0	Rejet des eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant : Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha	3,25 ha	D

- le registre des résultats de mesure de prélèvement d'eau industrielle ;
- le plan des réseaux de collecte des effluents ;
- le registre des déchets ;
- le programme de surveillance des émissions.

Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.


#### ARTICLE 2.1.2

L'implantation des installations suivantes doit satisfaire aux distances ci-après :

- Les ateliers et les magasins ou hangars de stockage doivent être à plus de 10 m de constructions habitées ou **occupées** par des tiers ou séparés de celles-ci par un mur coupe-feu de degré 2 h et notamment les bâtiments 36, 37 et le hangar 18 (voir plan en annexe).

- Les stocks de bois extérieurs sont implantés conformément au plan annexé au présent arrêté et notamment :

- ◆ distance minimale de 5 m entre l'îlot 4 et la parcelle AC 197 (cette distance pourra être revue en cas de modification de l'usage de la partie Nord de la parcelle AC 197 aujourd'hui utilisée comme parking) ;
- ◆ distance minimale de 10 m entre les îlots 3B et 3C et la parcelle AC 197 ;
- ◆ distance minimale de 10 m entre les îlots 1 et 2 ;
- ◆ distance minimale de 5 m entre les îlots 2 et 3 et 3 et 4 ;
- ◆ distance minimale de 5 m entre les îlots et les limites de propriétés Nord (Boulevard Baie Saint-Paul, Avenue Monseigneur Chauvin) ;
- ◆ distance minimale de 5 m entre l'îlot 1 et l'extension de la stabilisation ;
- ◆ stockage dans la stabilisation conforme au plan suivant :

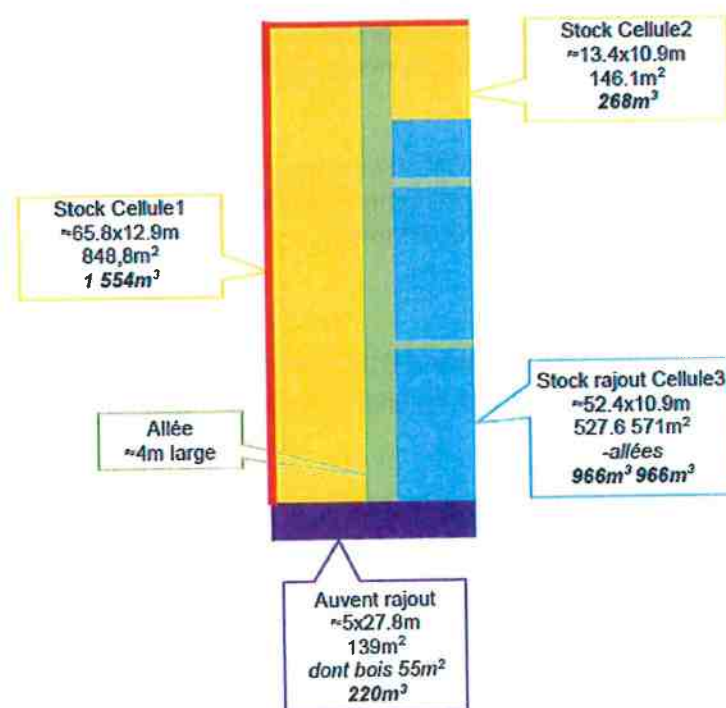

I. Dispositions supplémentaires pour les équipements susceptibles de dégager des poussières inflammables.

A. - Les installations sont débarrassées régulièrement des poussières recouvrant le sol, les parois, les structures porteuses, les chemins de câbles, les gaines, les canalisations, les appareils et les équipements. A cet effet, l'exploitant réalise un contrôle de l'état de propreté des installations au minimum une fois par an et procède aux opérations de nettoyage nécessaires sous sa responsabilité.

La fréquence des nettoyages est fixée sous la responsabilité de l'exploitant et précisée dans les consignes organisationnelles. Les dates de nettoyage sont indiquées sur un registre tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

Le nettoyage est, partout où cela est possible, réalisé à l'aide d'aspirateurs ou de centrales d'aspiration.

L'appareil utilisé pour le nettoyage présente toutes les caractéristiques de sécurité nécessaires pour éviter l'incendie et l'explosion et est adapté aux produits et poussières. Le recours à d'autres dispositifs de nettoyage tels que l'utilisation de balais ou exceptionnellement d'air comprimé fait l'objet de consignes particulières.

Les installations sont débarrassées de tout produit ou matières inflammables qui ne sont pas nécessaires au fonctionnement de l'établissement.

B. - Sans préjudice des dispositions du code du travail, toutes les dispositions sont mises en œuvre pour limiter l'émission de poussières dans les équipements (capotage, aspiration, système de récupération par gravité...).

C. - Des dispositions sont prises pour éviter une explosion ou un incendie et limiter leur propagation et leurs conséquences lorsqu'ils se produisent. Des points d'accès (trappe ou toute autre ouverture) sont prévus pour que les secours puissent projeter des agents extincteurs à l'intérieur des stockages confinés (récipients, silos, bâtiments fermés).

D. - Un dispositif d'avertissement automatique signale toute défaillance des installations de captage qui n'est pas directement décelable par les occupants des locaux.

E. - Le fonctionnement des machines automatiques de production est asservi au fonctionnement des équipements d'aspirations quand ils existent. Une procédure impose l'arrêt des machines manuelles en cas d'arrêt de l'aspiration.

F. - Les filtres sont sous caissons et sont protégés par des événements (sauf impossibilité technique) débouchant sur l'extérieur.

Le stockage des poussières récupérées s'effectue à l'extérieur de l'atelier, en dehors de toute zone à risque identifiée à l'article 2.2.1.

Toutes les mesures sont prises pour éviter la formation d'étincelles.

## **Section 2 : Dispositions constructives**

**ARTICLE 2.2.6**

Les locaux à risque d'incendie doivent être équipés en partie haute, sur au moins 2 % de leur surface d'éléments permettant, en cas d'incendie, l'évacuation des fumées (par exemple, matériaux légers fusibles sous l'effet de la chaleur). **Sont obligatoirement intégrés dans ces éléments des exutoires de fumée et de chaleur à commande automatique et manuelle dont la surface est au moins égale à 0,5 % de la surface du local.** La commande manuelle des exutoires de fumée doit être facilement accessible depuis les accès.

**ARTICLE 2.2.7**

**I.** L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment :

1° D'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;

2° Un réseau d'eau public ou privé alimentant à minima 2 poteaux d'incendie de 100 mm de diamètre implantés à 200 mètres au plus de l'établissement ;

Une réserve d'eau complémentaire d'au moins 120 m<sup>3</sup>.

Le tout permettant de disposer d'un débit minimal de 240 m<sup>3</sup>/h.

3° D'extincteurs répartis à l'intérieur de l'installation lorsqu'elle est couverte, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles.

Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées.

4° Des robinets d'incendie armés répartis dans les ateliers et magasins de stockage et situés à proximité des issues, ils sont disposés de telle sorte qu'un foyer puisse être attaqué simultanément par 2 lances en directions opposées.

5° Un dispositif de détection /extinction automatique au niveau de la machine de chauffe des fonds

**II.** Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température de l'installation et notamment en période de gel.

L'exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie conformément aux référentiels en vigueur. Ces vérifications sont enregistrées sur un registre sur lequel sont également mentionnées les suites données à ces vérifications.

Les emplacements des appareils fixes de lutte contre l'incendie et des extincteurs sont matérialisés sur les sols ou les bâtiments (par exemple au moyen de pictogrammes).

**ARTICLE 2.2.8**

Les tuyauteries transportant des fluides dangereux ou insalubres et de collecte d'effluents pollués ou susceptibles de l'être sont étanches et résistent à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir. Elles sont convenablement entretenues et font l'objet d'examen périodiques appropriés permettant de s'assurer de leur bon état.

**Section 3 : Dispositif de prévention des accidents****ARTICLE 2.2.9**

Dans les parties de l'installation mentionnées à l'article 2.2.1 et recensées comme pouvant être à l'origine d'une explosion, les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions du décret du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible.

**ARTICLE 2.2.14**

Dans les parties de l'installation recensées selon les dispositions de l'article 2.2.1 en raison des risques d'explosion (cyclofiltre notamment), l'exploitant met en place des événements/surfaces soufflables dimensionnés selon les normes en vigueur.

Ces événements/surfaces soufflables sont disposé(e)s de façon à ne pas produire de projection à hauteur d'homme en cas d'explosion.

**Le système d'aspiration des poussières est muni d'un détecteur d'étincelle garantissant l'arrêt du fonctionnement du cyclofiltre en cas de détection et d'un système d'extinction automatique.**

**Section 4 : Dispositif de rétention des pollutions accidentelles****ARTICLE 2.2.15**

I. Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
- 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.

Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :

- dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fûts ;
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ;
- dans tous les cas 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure à 800 litres.

II. La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.

L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.

Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets.

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.

Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits toxiques ou dangereux pour l'environnement, n'est permis sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables dans les conditions énoncées ci-dessus.

III. Lorsque les rétentions sont à l'air libre, elles sont vidées dès que possible des eaux pluviales s'y déversant.

IV. Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.

- lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, les conditions de recours par cette dernière à de la sous-traitance et l'organisation mise en place dans un tel cas pour assurer le maintien de la sécurité.

Ce document ou dossier est établi, sur la base d'une analyse des risques liés aux travaux, et visé par l'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le document ou dossier est signé par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.

Le respect des dispositions précédentes peut être assuré par l'élaboration du plan de prévention défini aux articles R. 4512-6 et suivants du code du travail lorsque ce plan est exigé.

Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un document ou dossier spécifique conforme aux dispositions précédentes. Cette interdiction est affichée en caractères apparents.

Une vérification de la bonne réalisation des travaux est effectuée par l'exploitant ou son représentant avant la reprise de l'activité. Elle fait l'objet d'un enregistrement et est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées.

#### **ARTICLE 2.2.18**

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.

Ces consignes indiquent notamment :

- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment l'interdiction de fumer dans les zones présentant des risques d'incendie ou d'explosion ;
- l'interdiction de tout brûlage à l'air libre ;
- l'obligation du « plan de prévention » pour les parties concernées de l'installation ;
- les conditions de stockage des produits ;
- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides) ;
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses ;
- les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, prévues à l'article 1.5.15 ;
- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc. ;
- l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident.

L'ensemble du personnel, y compris intérimaire, est formé à l'application de ces consignes.

## **CHAPITRE 2.3 ÉMISSIONS DANS L'EAU**

### **Section 1 : Principes généraux**

manière que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment homogène.

Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes dispositions sont également prises pour faciliter l'intervention d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées.

#### **ARTICLE 2.3.5**

Les eaux pluviales non souillées ne présentant pas une altération de leur qualité d'origine sont évacuées par un réseau spécifique ou dans le milieu naturel si le réseau spécifique est inexistant.

Les eaux pluviales ruisselant sur la plate-forme de lavage des chariots-élévateurs sont collectées par un réseau spécifique et traitées par un ou plusieurs dispositifs de traitement adéquat permettant de traiter les polluants en présence.

Ces dispositifs de traitement sont conformes à la norme NF P 16-442 (version 2007 ou version ultérieure) ou à toute autre norme européenne ou internationale équivalente.

Ces équipements sont vidangés (hydrocarbures et boues) et curés lorsque le volume des boues atteint la moitié du volume utile du débourbeur et dans tous les cas au moins une fois par an, sauf justification apportée par l'exploitant relative au report de cette opération sur la base de contrôles visuels réguliers enregistrés et tenus à disposition de l'inspection. En tout état de cause, le report de cette opération ne pourra pas excéder deux ans.

Les fiches de suivi du nettoyage des décanteurs-séparateurs d'hydrocarbures, l'attestation de conformité à la norme ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

#### **ARTICLE 2.3.6**

Les rejets directs ou indirects d'effluents vers les eaux souterraines sont interdits.

### **Section 4 : Valeurs limites d'émission**

#### **ARTICLE 2.3.7**

Tous les effluents aqueux sont canalisés. La dilution des effluents est interdite.

#### **ARTICLE 2.3.8**

Le raccordement à une station d'épuration collective, urbaine ou industrielle, n'est autorisé que si l'infrastructure collective d'assainissement (réseau et station d'épuration) est apte à acheminer et traiter l'effluent ainsi que les boues résultant de ce traitement dans de bonnes conditions. Une autorisation de déversement ainsi que, le cas échéant, une convention de déversement sont établies avec la ou les autorités compétentes en charge du réseau d'assainissement et du réseau de collecte.

**Cette disposition vise notamment les eaux d'échaudage.**



**Les braseros alimentés par du bois ne peuvent utiliser que des chutes de fabrication de tonneaux ou du bois assimilable à de la biomasse (bois non peint, non revêtu).**

Les séchoirs utilisés sur le site sont électriques.

## **Section 2 : Rejets à l'atmosphère**

### **ARTICLE 2.4.2**

Les effluents sont collectés et rejetés à l'atmosphère, après traitement éventuel, par l'intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l'ascension des gaz dans l'atmosphère. L'emplacement de ces conduits est tel qu'il ne peut y avoir à aucun moment siphonnage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d'air avoisinants. Les contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du débouché est continue et lente.

### **ARTICLE 2.4.3**

Les méthodes de mesure, prélèvement et analyse, de référence en vigueur sont fixées par l'arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau dans les ICPE et aux normes de référence.

## **Section 3 : Valeurs limites d'émission**

### **ARTICLE 2.4.4**

Le débit des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes par heure rapporté à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs). Les concentrations en polluants sont exprimées en gramme ou milligramme par mètre cube rapporté aux conditions de température et de pressions.

### **ARTICLE 2.4.5**

**I.** Les effluents gazeux respectent les valeurs limites figurant dans le tableau ci-après selon le flux horaire. Dans le cas où le même polluant est émis par divers rejets canalisés, les valeurs limites applicables à chaque rejet canalisé sont déterminées le cas échéant en fonction du flux total de l'ensemble des rejets canalisés et diffus.

POLLUANTS	VALEUR LIMITE D'EMISSION
Poussières totales	
Flux horaire inférieur ou égal à 1 kg/h	100 mg/m <sup>3</sup>
Flux horaire supérieur à 1 kg/h	40 mg/m <sup>3</sup>

Les rejets totaux en poussières de l'installation ne dépassent pas 50 kg/h.

**II.** Les valeurs limites s'imposent à des mesures, prélèvements et analyses moyens réalisés sur une durée d'une demi-heure représentative de l'activité normale de l'installation.

Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.

Ethylamine 2-furaldéhyde (furfural) Méthacrylates Mercaptans (thiols) Nitrobenzène Nitrocrésol Nitrophénol Nitrotoluène Phénol Pyridine 1,1,2,2-tétrachloroéthane Tétrachloroéthylène (perchloréthylène) <b>Tétrachlorométhane</b> (tétrachlorure de carbone) Thioéthers Thiols O.toluidine 1,1,2-trichloroéthane Trichloroéthylène 2,4,5-trichlorophénol 2,4,6-trichlorophénol Triéthylamine Xylénol (sauf 2,4-xylénol)	
Substances auxquelles sont attribuées les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R 45, R 46, R 49, R 60, R 61 et les substances halogénées de mentions de dangers H341 ou H351, ou étiquetées R 40 ou R 68	2 mg/m <sup>3</sup> en COV (la valeur se rapporte à la somme massique des différents composés)
HAP	0,1
Métaux : cadmium, mercure et thallium	0,05 par métal et 0,1 pour la somme
arsenic, sélénium et tellure	1 pour la somme
plomb	1
antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganèse, nickel, vanadium et zinc	5 pour la somme
CH <sub>4</sub>	50
PCDD/F	0,1 ng I-TEQ/Nm <sup>3</sup>

L'ensemble de ces paramètres est analysé dans l'année suivant la notification du présent arrêté.

#### ARTICLE 2.4.6

Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas à l'origine d'émission de gaz odorants susceptibles d'incommoder le voisinage et de nuire à la santé et à la sécurité publique.

## CHAPITRE 2.6 DÉCHETS

### ARTICLE 2.6.1

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation de ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise, notamment :

- limiter à la source la quantité et la toxicité de ses déchets en adoptant des technologies propres ;
- trier, recycler, valoriser ses sous-produits de fabrication ;
- s'assurer, pour les déchets ultimes dont le volume doit être strictement limité, d'un stockage dans les meilleures conditions possibles.

### ARTICLE 2.6.2

L'exploitant effectue à l'intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de façon à faciliter leur traitement ou leur élimination dans des filières spécifiques.

Les déchets et résidus produits sont stockés, avant leur revalorisation ou leur élimination, dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par les eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.

Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets dangereux, sont réalisés sur des cuvettes de rétention étanches et protégées des eaux météoriques.

La quantité de déchets entreposés sur le site ne dépasse pas la capacité mensuelle produite ou, en cas de traitement externe, un lot normal d'expédition vers l'installation d'élimination.

### ARTICLE 2.6.3

Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont éliminés dans des installations réglementées conformément au code de l'environnement. L'exploitant est en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées.

L'exploitant met en place un registre caractérisant et quantifiant tous les déchets générés par ses activités (nature, tonnage, filière d'élimination, etc.). Il émet un bordereau de suivi dès qu'il remet ces déchets dangereux à un tiers.

Tout brûlage à l'air libre est interdit.

## CHAPITRE 2.7 SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS

### Section 1 : Généralités

#### ARTICLE 2.7.1

L'exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions dans les conditions fixées à l'article 1.7.5. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais.

L'inspection des installations classées peut, à tout moment, réaliser ou faire réaliser des prélèvements d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol, et réaliser ou faire réaliser des mesures de niveaux sonores.

Ampliation en sera adressée à :

- Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture,
- Monsieur le Maire de la commune de Jonzac,
- Madame la Directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Nouvelle Aquitaine.

Chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

La Rochelle, le **21** JAN. 2020


Le Préfet,  
Pour le Préfet et par délégation,  
Le Secrétaire Général,

Pierre-Emmanuel PORTHERET



N° Bât. Désignation

- 01 à 03 - Eaux périmètres Tensalimha Rabouaz
- 04 à 07 - Bâtiment administratif
- 08 - Local archives
- 09 - Parking Direction
- 10 - Bureau R&D
- 11 - Bureau Comptabilité
- 12 - Bureau
- 13 - Stock étagé
- 14 - Local archives
- 15 - Vestibulaire
- 16 - Local produits inflammables
- 17 - Salle de réunion & bureaux adjants
- 18 - Bâtiment de stockage D1 & finalité
- 19 - Locaux sociaux
- 20 - Atelier de fabrication des fonds
- 21 à 24 - Atelier de finition fit
- 25 à 27 - Stock produits fins et consommables
- 28 - Usinage gros composants
- 29 - Ponton gros composants
- 30 - Local techniques curvs, finitions consommables
- 31 - Sections 2
- 32 - Transconcreteur
- 33 à 35 - Section 3 & 4
- 36 à 38 - Atelier de métallisation
- 39 - Atelier de stabilisation et stockage finalité
- 40 - Presses à baguettes

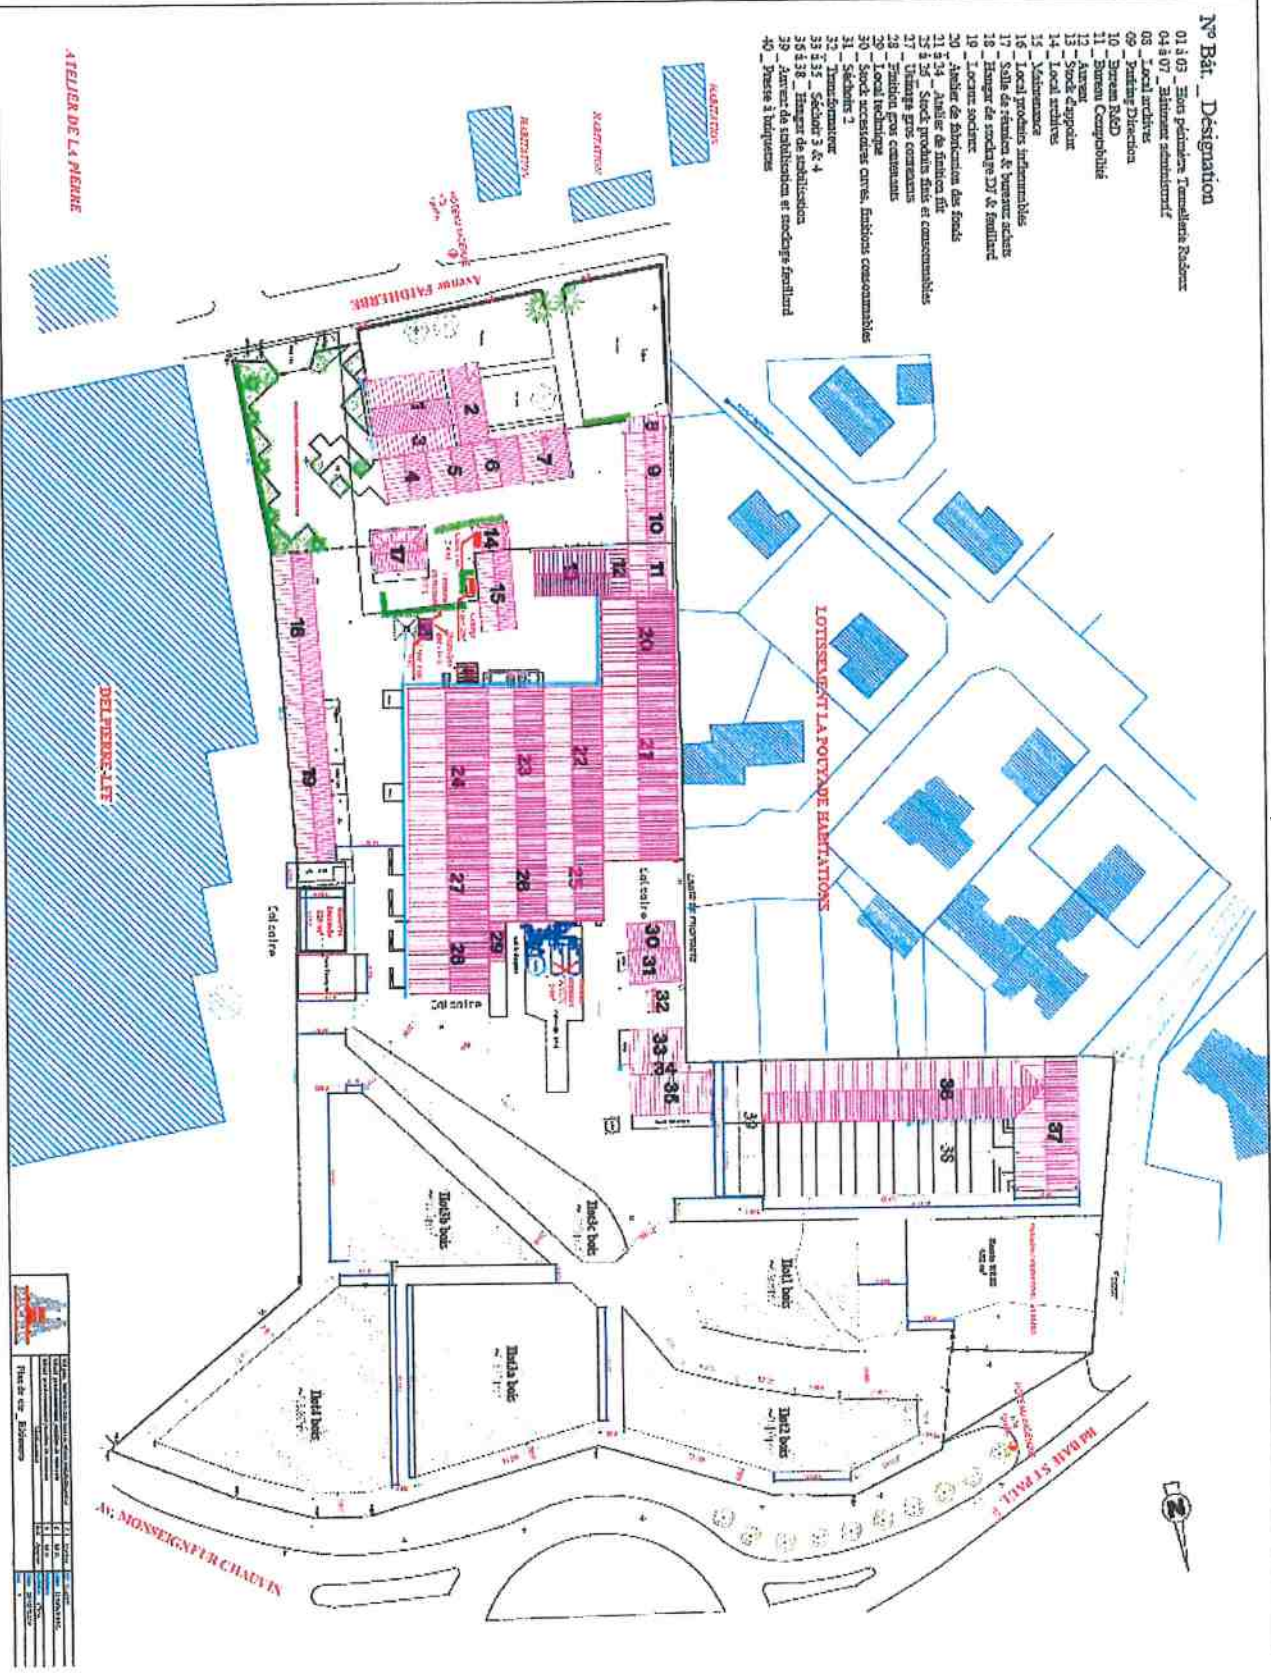

ATELIER DE LA PIÈCE

DELHERRE-LEF

LOTISSEMENT LA PORTAIE HABITATIONS

AV. ST. PIERRE

AV. MONSIEUR P. CHADIN



